

PRODUKTBLAD CABINET




SPISKÅPA

FRANKE

CABINET

Cabinet är helt integrerad mellan överskåpen i köket. Skåpluckan monteras enkelt på den löstagbara fronten.

Forcering och den energisnåla LED-belysningen på kåpan fungerar både med infälld och utfälld front. Elektronisk brytare. Spiskåpan finns i två utföranden. Den ena med timerstyrt spjäll där grund- och forceringsflöde ställs in och den andra är förberedd för kontrollventil vilken möjliggör ett fast flöde.

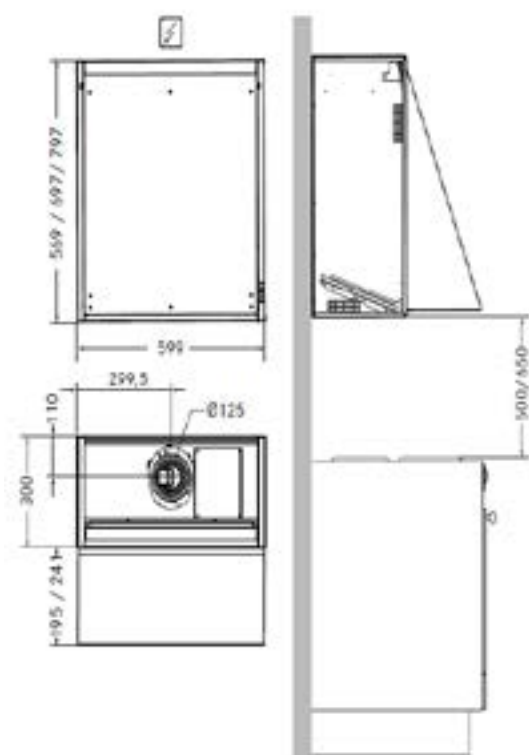

SPISKÅPA

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Bredd (cm) | 60 |
| Belysning (W) | Led2x2/3000K |
| Filter | Aluminium |
| Brytare | Elektronisk |
| Timerstyrt spjäll | 60min |
| Osuppfångning (%) | Se tabell (endast väggmonterad) |
| Elanslutning | 230 V skyddsjordat |
| Kanalanslutning (mm) | ø 125 |
| Min.montagehöjd (mm) | 500 från elspis 650 från gasspis |

PRODUKTER

SPISKÅPA

Spiskåpan saknar egen motor, den nyttjar istället husets centralfläkt. Luftflödet justeras genom öppning eller stängning av spiskåpans spjäll. Spiskåpa finns för både lägenhet -10

-10: Fastigheter med gemensam centralfläkt.

| Produkttyp | Montage | Artikel | Bredd | Färg | Art.nr |
|---|------------|---------|-------|------|--------------|
| Spiskåpa -10 H57 | Integrerad | 352-10 | 60cm | Vit | 110.0444.094 |
| Spiskåpa -10 H70 | Integrerad | 352-10 | 60cm | Vit | 110.0444.097 |
| Spiskåpa -10 H80 | Integrerad | 352-10 | 60cm | Vit | 310.0668.116 |
| Spiskåpa -10 H70 kontrollventil (ingår ej) | Integrerad | 353-10 | 60cm | Vit | 110.0444.096 |


TILLBEHÖR

| Tillbehörstyp | Färg | Art. nr |
|----------------------------|------|--------------|
| Täcklist, skåpdjup 318/340 | Vit | 112.0495.593 |
| Täcklist, skåpdjup 312/370 | Vit | 112.0495.577 |
| Täcklist, skåpdjup 320/330 | Vit | 112.0495.591 |



OSUPPFÅNGNING (%)

Installationshöjd 50cm, SS-EN13141-3:2017

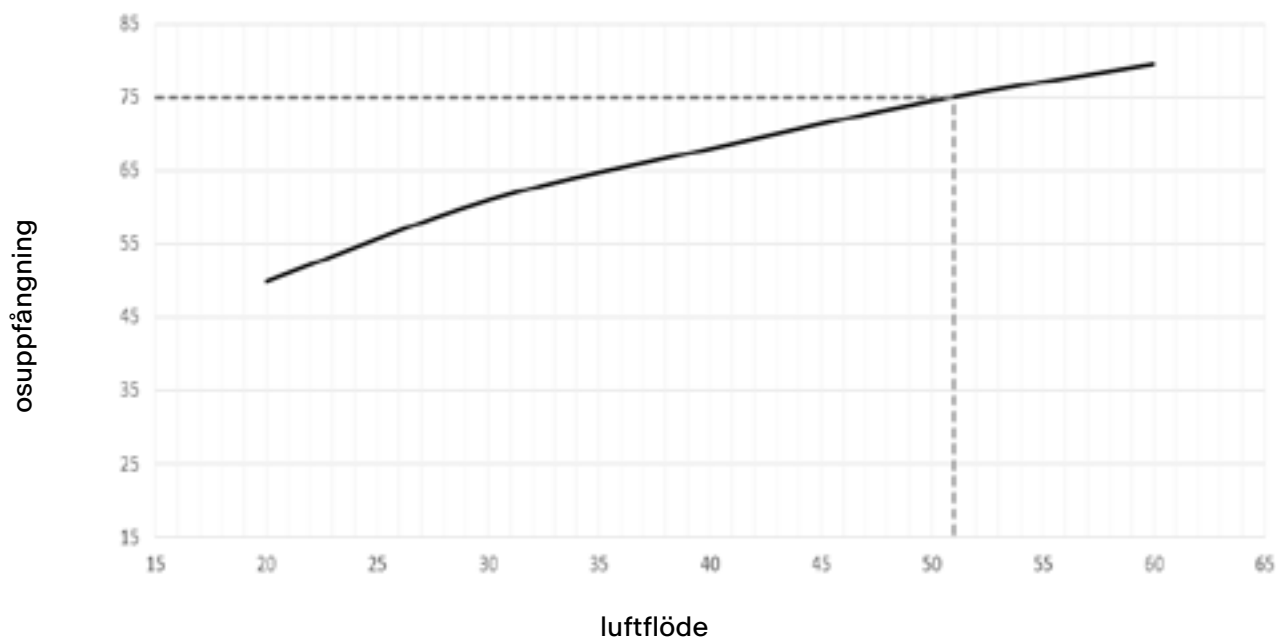

Gällande testmetod för spiskåpor är SS-EN 13141-3:2017 som har ersatt SS-EN 13141-3:2004
Nedan är en jämförelsetabell mellan testmetoderna.

| LUFTFLÖDE (l/s) | OSUPPTAGNINGSFÖRMÅGA (%) | |
|---------------------------|--------------------------|-----------------|
| | SE-EN 13141-3:2004 | EN 13141-3:2017 |
| 10 (36 m ³ /h) | 80 | 30 |
| 15 (54m ³ /h) | 95 | 45 |
| 20 (72m ³ /h) | 95 | 51 |
| 30 (108m ³ /h) | 95 | 58 |
| 51 (184m ³ /h) | | 75 |

Test utfört vid 50cm höjd